

MANCANCES CENTRE PENITENCIARI PONENT

Fa uns mesos que els agents destinats al centre penitenciari ponent van posar de manifest als caps del servei del centre, una sèrie de mancances de seguretat respecte al perímetre del CPP. Així mateix, USPAC ho va traslladar a la reunió regional el proppassat 17 de gener, sense obtenir cap solució acurada.

NO tenim que oblidar l'estat d'alarma actual que existeix al nostre territori sota l'atenta mirada del gihadisme, ens fa estar actualment al nivell 4 d'alerta i la greu mancança d'efectius que pateix el cos de Mossos d'Esquadra en els últims anys.

El passat dia 14 de desembre de 2017 aquest mateix tema va ser portat davant del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del nostre cos policial, que lluny de solucionar el problema, ens va contestar a aquest punt de l'ordre del dia, que tornéssim a fer un escrit exposant el que ja es va exposar aquell mateix dia.

En aquest sentit la USPAC vol posar fil a l'agulla i denunciar una sèrie mancances que es descriuen a continuació:





Porta principal CPP: Disposa de sensors de seguretat pel tancament

Porta passadís entre murs
porta vehicle pavellons:
Disposa de sensors de
seguretat pel tancament
només la porta de vehicles,
la d'entre murs NO



Porta mercaderies _davant de Parc de Bombers_: **NO disposa de sensors de seguretat pel tancament**

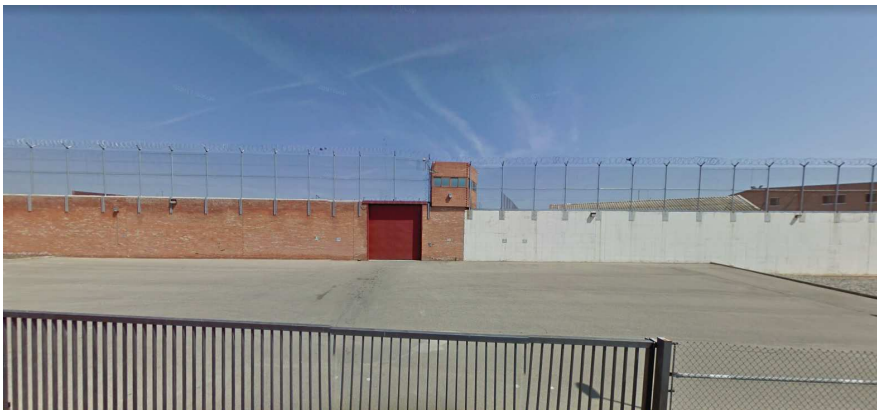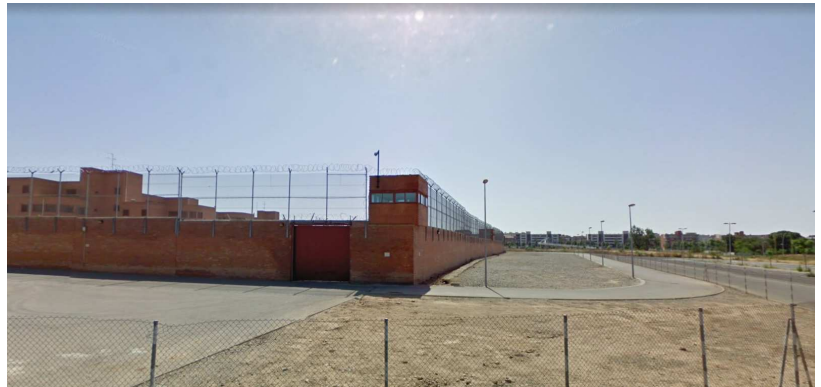

Porta mercaderies carrer partida Vallcalent de SUBSALA: **NO disposa de sensors de seguretat pel tancament.**

La **USPAC** peticona que es tinguin en compte aquestes observacions realitzades per companys/es que realitzen el servei diàriament en aquest centre i que com a experts en la seguretat perimetral de la presó ens fan arribar aquestes observacions.

Atentament,

Barcelona, 10 de febrer de 2018.

DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA